(PARA BAJA TENSION)

EN ACERA y ZONAS VERDES
(2 TPC Ø 160)



EN CALZADA
(2 TPC Ø 160)

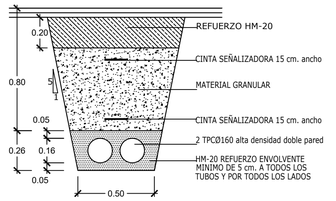

EN ACERA y ZONAS VERDES
(6 TPC Ø 160)

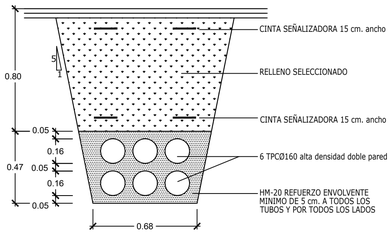

EN CALZADA
(6 TPC Ø 160)

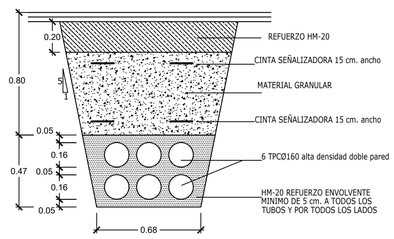

EN ACERA y ZONAS VERDES
(10 TPC Ø 160)

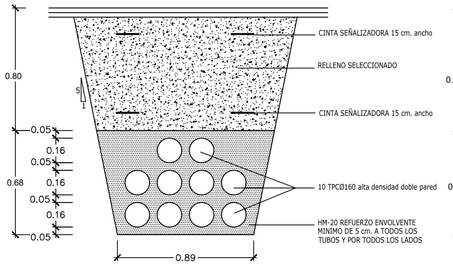

EN CALZADA
(10 TPC Ø 160)

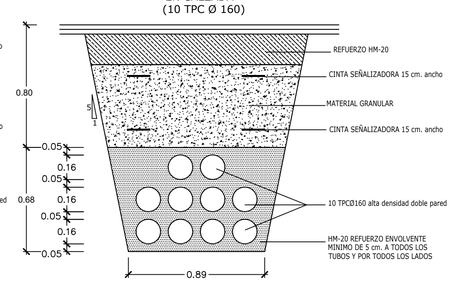

EN ACERA y ZONAS VERDES
(3 TPC Ø 160)

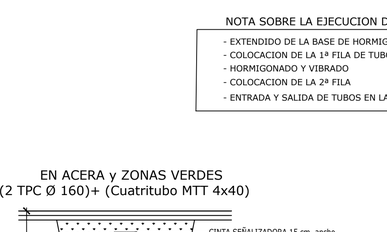

EN CALZADA
(3 TPC Ø 160)

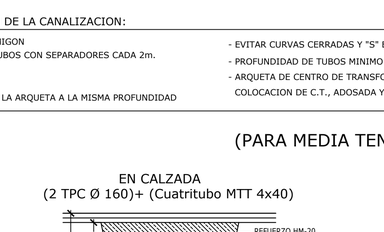

EN ACERA y ZONAS VERDES
(7 TPC Ø 160)

EN CALZADA
(7 TPC Ø 160)

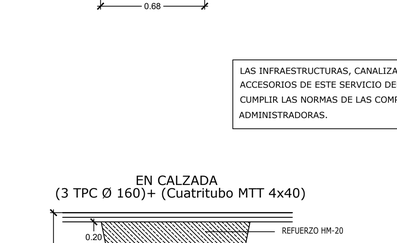

EN ACERA y ZONAS VERDES
(11 TPC Ø 160)

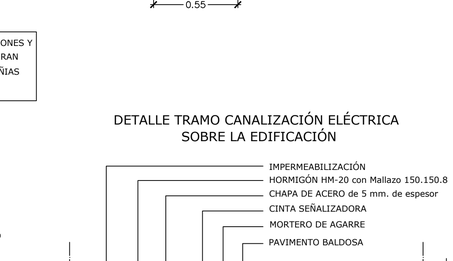

EN CALZADA
(11 TPC Ø 160)

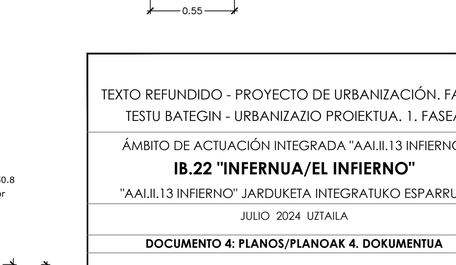

EN ACERA y ZONAS VERDES
(4 TPC Ø 160)

EN CALZADA
(4 TPC Ø 160)

EN ACERA y ZONAS VERDES
(8 TPC Ø 160)

EN CALZADA
(8 TPC Ø 160)

EN ACERA y ZONAS VERDES
(12 TPC Ø 160)

EN CALZADA
(12 TPC Ø 160)

EN ACERA y ZONAS VERDES
(5 TPC Ø 160)

EN CALZADA
(5 TPC Ø 160)

EN ACERA y ZONAS VERDES
(9 TPC Ø 160)

EN CALZADA
(9 TPC Ø 160)

(PARA ALTA TENSION)

EN ACERA y ZONAS VERDES
(3 TPC Ø 200)

EN CALZADA
(3 TPC Ø 200)

NOTA SOBRE LA EJECUCION DE LA CANALIZACION:

- EXTENDIDO DE LA BASE DE HORMIGON
- COLOCACION DE LA 1ª FILA DE TUBOS CON SEPARADORES CADA 2m.
- HORMIGONADO Y VIBRADO
- COLOCACION DE LA 2ª FILA
- ENTRADA Y SALIDA DE TUBOS EN LA ARQUETA A LA MISMA PROFUNDIDAD
- EVITAR CURVAS CERRADAS Y "S" EN TRAZADO DE ARQUETA A ARQUETA
- PROFUNDIDAD DE TUBOS MINIMO 0,8m Y MAXIMO 1,5m
- ARQUETA DE CENTRO DE TRANSFORMACION HACERLA DESPUES DE LA COLOCACION DE C.T., ADOSADA Y CENTRADA.

LAS INFRAESTRUCTURAS, CANALIZACIONES Y ACCESORIOS DE ESTE SERVICIO DEBERAN CUMPLIR LAS NORMAS DE LAS COMPAÑIAS ADMINISTRADORAS.

(PARA MEDIA TENSION)

EN ACERA y ZONAS VERDES
(2 TPC Ø 160)+ (Cuatritubo MTT 4x40)

EN CALZADA
(2 TPC Ø 160)+ (Cuatritubo MTT 4x40)

EN ACERA y ZONAS VERDES
(3 TPC Ø 160) + (Cuatritubo MTT 4x40)

EN CALZADA
(3 TPC Ø 160)+ (Cuatritubo MTT 4x40)

DETALLE TRAMO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
SOBRE LA EDIFICACIÓN

TEXTO REFUNDIDO - PROYECTO DE URBANIZACIÓN. FASE 1
TESTU BATEGIN - URBANIZAZIO PROIEKTUA. 1. FASEA

ÁMBITO DE ACTUACIÓN INTEGRADA "AAI.II.13 INFIERNO"

IB.22 "INFERNUA/EL INFIERNO"

"AAI.II.13 INFIERNO" JARDUKETA INTEGRATUKO ESPARRUA

JULIO 2024 UZTAILA

DOCUMENTO 4: PLANOS/PLANOAK 4. DOKUMENTUA

PLANO Nº 13.3 ZK PLANOA

ENERGÍA ELÉCTRICA . DETALLES (ZANJAS)
ELEKTRIZITATE INDAR . XEHETASUNAK (ZANGAK)

ESCALA S/E ESKALA

EQUIPO REDACTOR / TALDE IDAZLEA:

Bide Ingeniari
Ingeniero de Caminos
IGOR MARTIN MOLINA

ENDARA

PROMOTORES / SUSTATZAILEAK:

AMENABAR ETXEGINTZA BERRIA SL

ALTUNA Y URIA SA